

TYPE II QUALITY DECLARATION

The undersigned Patrick Molemans, in his capacity of Chief Executive Officer of Grandeco Wallfashion Group NV declares:

- The main activity of Grandeco Wallfashion Group, is the production of Decorative wallcovering.
- According to the Federal Specification CCC-W-408D, Grandeco produces the product type named "Medium Duty Wallcovering".
- The company Texdecor is a customer of Grandeco Wallfashion Group
- The wallcovering identified as product type "medium duty wallcoverings" as declared on report number 22-06099.1 (June 10, 2022) by the Commercial Testing Company, is classified as Type II.
- "Contract vinyl wallcovering 470 g/m² and 350 g/m²" are produced at Grandeco, conform the medium duty specifications on behalf of and exclusively for Texdecor and conform the properties given below according the current state of knowledge:

Nr.	Property	Value	Test report
1.	Weight	350 and 470 g/m ²	/
2.	Phthalate content	< 0,2%	20.02074.03
3.	CCC-W408D	TYPE II	22-06099.1*
4.	Volatile content	A+ (French VOC regulation)	392-2018-00127701_A_EN
5.	Reaction to fire	B-s2,d0	DO-22-3901\A-R1 DO-22-4303\A-R1

* TYPE II classification includes a minimal weight requirement and is therefore only valid for the 470 g/m² wallpaper. The 350 g/m² version has the same components as for 470 g/m², though the vinyl layer is less thick.

Signature



Patrick Molemans
CEO – Chief Executive Officer





Rapport de classement de réaction au feu
Classification report of reaction to fire performance

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à MD350_UR1321-956277 (T2219483) conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 :2018 / *This classification report defines the classification assigned to MD350_UR1321-956277 (T2219483) according to the procedures given in NF EN 13501-1: 2018.*



CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A NF EN 13501-1: 2018
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE
ACCORDING TO NF EN 13501-1: 2018

Commanditaire: <i>Sponsor:</i>	CENTEXBEL Technologiepark 70 9052 ZWIJNAARDE Belgique
Etabli par: <i>Established by :</i>	CREPIM Rue Christophe Colomb Parc de la Porte Nord 62700 Bruay-la-Buissière FRANCE
Nom du produit: <i>Product name:</i>	MD350_UR1321-956277 (T2219483) / <i>MD350_UR1321-956277</i> (T2219483)
N° de rapport de classement: <i>Classification report number:</i>	DO-22-4303\A-R1
Numéro d'émission: <i>Issue number:</i>	1
Date de validité: <i>Date of issue:</i>	5 ans à compter de / <i>5 years as from 28/10/2022</i>



2. Détails du produit classé / *Details of classified product*

2.1 Généralités / *General*

Le produit MD350_UR1321-956277 (T2219483) est défini comme Revêtement mural décoratif
The product MD350_UR1321-956277 (T2219483) is defined as Decorative wallcovering

2.2 Description du produit / *Product description*

Le produit MD350_UR1321-956277 (T2219483) est décrit ci-dessous ou est décrit dans les rapports d'essais fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product MD350_UR1321-956277 (T2219483) is fully described below or is fully described in the tests reports provided in support of classification listed in Clause 3.1.

Description du produit / *Product description:*

Revêtement vinyle FR imprimé avec des encres acryliques / *FR-vinyl coating printed with acrylic inks*

Épaisseur du produit / *Thickness: 0,71 mm (déclarée par le client / Declared by sponsor)*

Masse surfacique du produit / *Surface density: 0,35 kg/m² (déclarée par le client / Declared by sponsor)*

Masse volumique du produit / *Density : 493 kg/m³ (calculée par le laboratoire / calculated by the laboratory)*

Couleur / *Color : Blanc / White*

Face exposée / *Exposed face : Face décorative / Decorative side*

Substrat / *Substrate : Silicate de calcium 11mm 870kg/m³ / Calcium silicate 11mm 870kg/m³*

Mode de fixation / *Mounting method : Collage avec joint vertical à l'aide d'une colle PERFAX OVALIT Pro @600g/m² (T2219485) / Glued with vertical joint using PERFAX OVALIT Pro @600g/m² (T2219485)*

3. Rapports et résultats à l'appui de ce classement / Reports and results in support of classification

3.1 Rapports / Reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du commanditaire <i>Name of sponsor</i>	N° de réf. du rapport <i>Reports ref. number</i>	Méthode d'essai et date Règles du domaine d'application et date <i>Test method and date / Rules of scope and date</i>
CREPIM	CENTEXBEL	DO-22-4303\A-R1	NF EN ISO 11925-2 : 2020
CREPIM	CENTEXBEL		NF EN 13823 : 2020

3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai <i>Test methods</i>	Paramètre <i>Parameter</i>	Nombre d'essais a) <i>Number of test a)</i>	Résultats / Results	
			Paramètre continu – moyenne (m) <i>Continuous parameter – average (m)</i>	Conformité aux paramètres <i>Compliance with parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	Atteinte du repère à 150 mm <i>Reaching of the mark at 150 mm</i>	6 essais "application bord" et 6 essais "application surface" 6 tests "edge application" and 6 tests "surface application"	-	Conforme <i>Compliant</i>
	Inflammation du papier filtre <i>Ignition of filter paper</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
NF EN 13823	FIGRA (0,2 MJ) (W/s)	3 essais 3 tests	32	-
	FIGRA (0,4 MJ) (W/s)		23,9	-
	Propagation de la flamme jusqu'au bord de l'éprouvette <i>Lateral spread of flame until the end of sample</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
	THR 600s (MJ)		1	-
	SMOGRA (m ² /s ²)		22	-
	TSP 600s (m ²)		74,8	-
	Gouttelettes / particules enflammées <i>Flaming droplets / particles</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
a) Non applicable à l'application étendue / <i>Not applicable to the extended application</i>				

(-) : signifie non applicable, *means non applicable.*

4. Classement et champ d'application / Classification and field of application

4.1 Référence du classement / Reference of classification

Le présent classement a été effectué conformément à la norme NF EN 13501-1 : 2018.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2018.



4.2 Classement / Classification

Le produit, MD350_UR1321-956277 (T2219483), en fonction de son comportement au feu, est classé /
The product, MD350_UR1321-956277 (T2219483), based on its reaction to fire behavior, is classified:
B.

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est / *Complementary classification in relation to smoke production is: s2.*

Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est /
Complementary classification in relation to fall of flaming droplets/particles is: d0.

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est / *The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is:*

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>		Production de fumée <i>Smoke production</i>			Gouttelettes enflammées <i>Flaming droplets</i>	
B	-	s	2	,	d	0

Autrement dit / *In other words, B – s2, d0*

Classement de réaction au feu / <i>Reaction to fire classification :</i>	B-s2,d0
---	----------------

4.3 Champ d'application / Field of application:

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit / *The classification is valid for the following product parameters :*

Composition : Aucune variation autorisée / *No variation allowed*

Épaisseur / *Thickness:* 0,71 mm

Masse surfacique / *Surface density:* 0,35 kg/m²

Masse volumique / *Density :* 493 kg/m³

Face exposée / *Exposed face :* Face décorative / *Decorative side*

Couleur / *Color :* Toutes / *Any*



Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes / *The classification is valid for the following end-use condition:*

Support / *Substrate* : Silicate de calcium 11mm 870kg/m³ et tous les substrats d'utilisation finale classés A1 et A2-s1,d0 de densité supérieure à 652.5 kg/m³ (excepté la plaque de plâtre cartonnée) / *Used over a Calcium silicate 11mm 870kg/m³ and all substrates classified A1 and A2-s1, d0 which density is superior to 652.5 kg/m³ (except plasterboard).*

Fixation / *Mounting method*: Collage avec joint vertical à l'aide d'une colle PERFAX OVALIT Pro @600g/m² (T2219485) / *Glued with vertical joint using PERFAX OVALIT Pro @600g/m² (T2219485).*

5. Restrictions / *Limitations*

Le présent document de classement ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.

This classification document does not represent type of approval or certification of the product.

Signé

Signature de la personne qui effectue le classement
Signature of the person who realize the classification

Thomas TURF
Ingénieur praticien
Test engineer

Approuvé

signature de la personne autorisant le présent rapport
Signature of the person who authorize the report

Skander KHELIFI
Responsable Technique
Technical Manager

Rapport N° / Report N° DO-22-4303\A-R1 émis le / edited the 28/10/2022

Résultats suivant / Results according to NF EN ISO 11925-2 A : 2020

Date de réception / Reception Date :	19/10/2022
Date de l'essai / Test date :	27/10/2022
Conditionnement / Conditioning :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR conformément à / according to EN 13238
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	250 mm x 90 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,71

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

Temps d'exposition / Exposition time (s)

30

Echantillons	Sens / Direction	Attaque de flamme / Flame attack	Inflammation / Ignition ?	La flamme atteint 150mm / Flame reached 150mm marker?	Temps pour atteindre 150mm / Time to reach 150mm marker (s)?	Inflammation du papier filtre / Filter paper ignition?
Echantillon / Sample 01	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 02	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 03	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 04	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 05	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 06	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 07	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 08	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 09	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 10	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 11	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 12	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No

Observations / Remarks : /

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL	
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI	

Rapport N° / Report N° DO-22-4303\A-R1 émis le / edited the 28/10/2022

Résultats suivant / Results according to NF EN 13823 : 2022

Date de réception / Reception Date :	19/10/2022
Date de l'essai / Test date :	27/10/2022
Conditionnement / Conditioning :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR conformément à / according to EN 13238
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	495 mm x 1500 mm et/and 1000 mm x 1500 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,71

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
FIGRA0,2MJ (W/s)	49	46,9	0	32
FIGRA0,4MJ (W/s)	27,4	44,4	0	23,9
THR600s (MJ)	1	1,1	0,9	1
SMOGRA (m ² /s ²)	22,6	26,9	16,5	22
TSP600s (m ²)	75,7	77,9	70,9	74,8
Propagation jusqu'au bord / Flame spread to the edge	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés ≤ 10s / Flamming drops ≤ 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés >10s / Flamming drops > 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chute de l'éprouvette / Collapse of specimen	Non/No	Non/No	Non/No	/


Observations / Remarks : /

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use





Responsable de l'Essai / Test Officer : Quentin ROUSSEL





Responsable Technique / Technical Manager : Skander KHELIFI



Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics

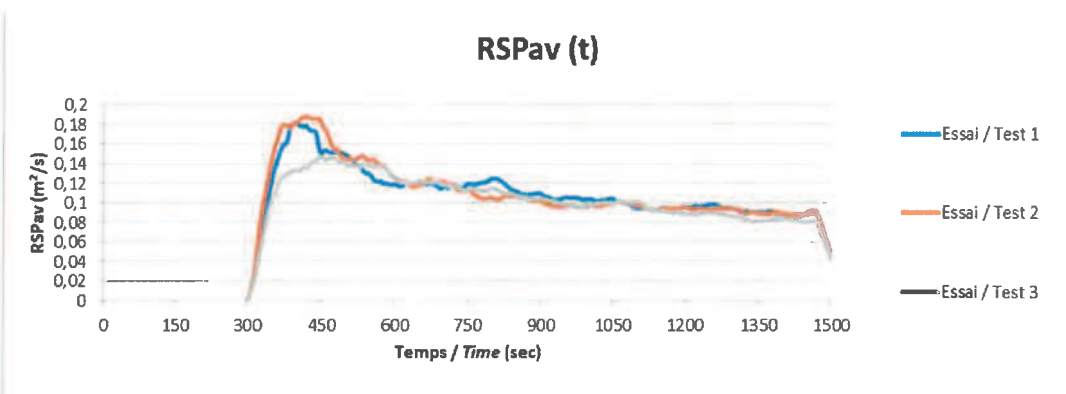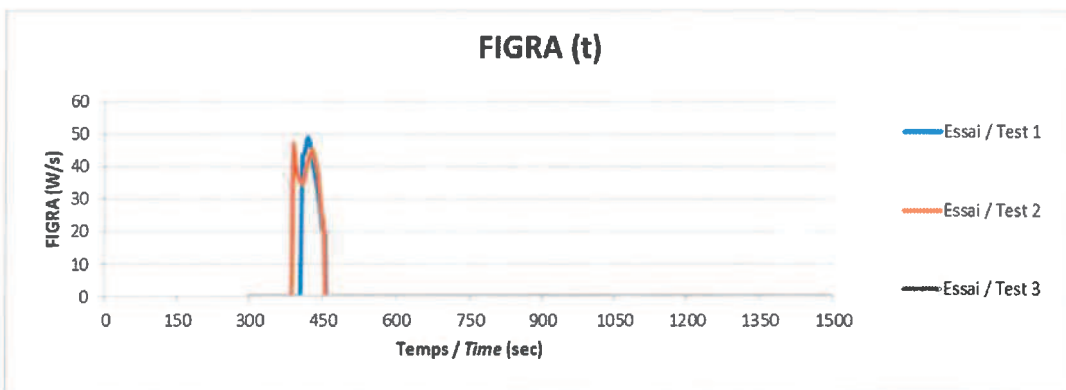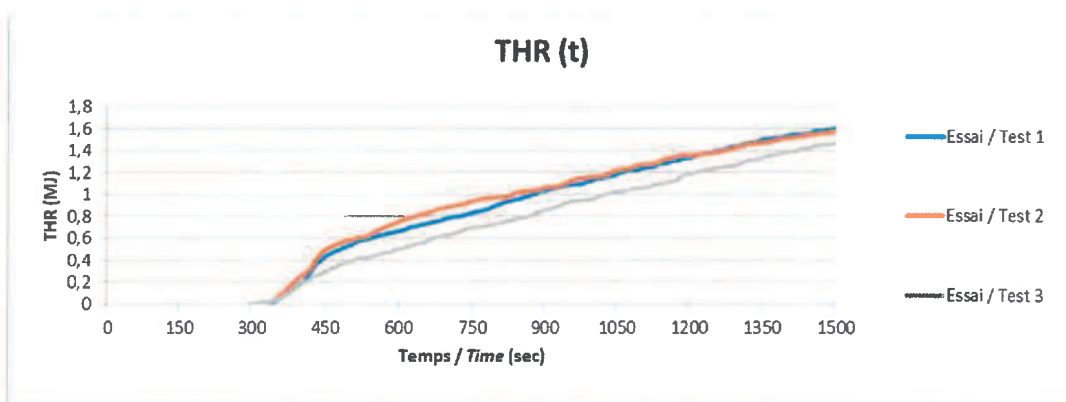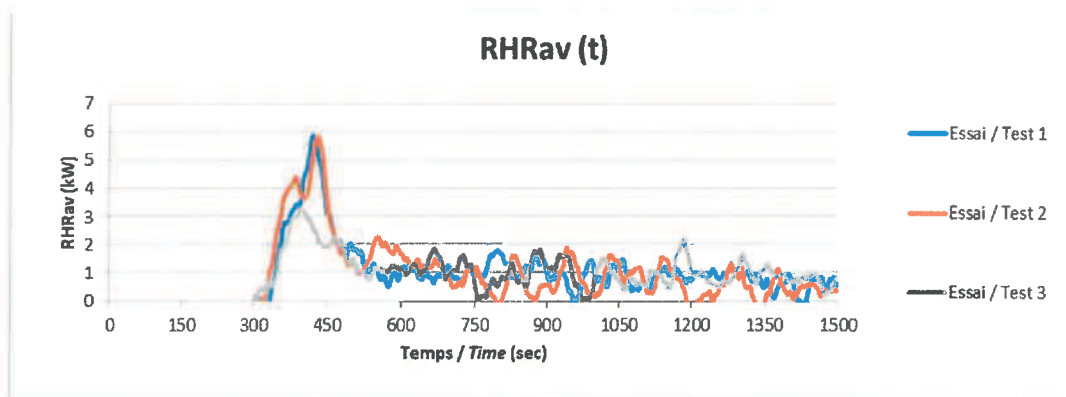

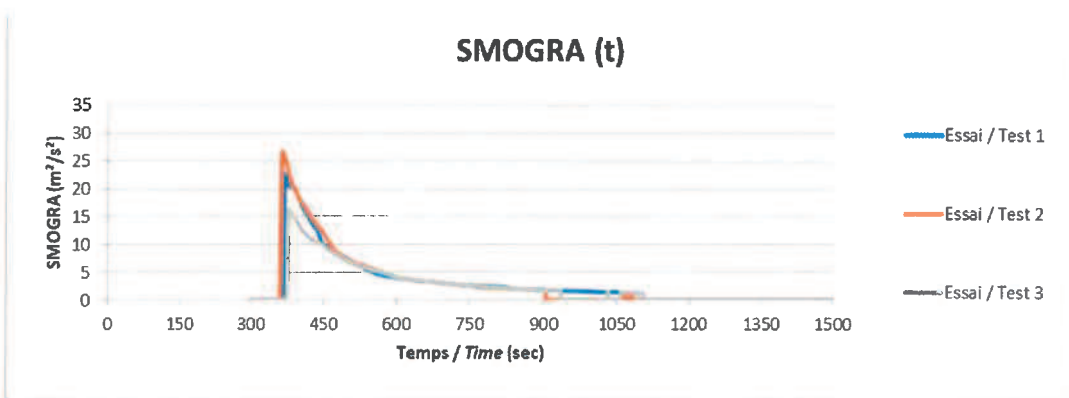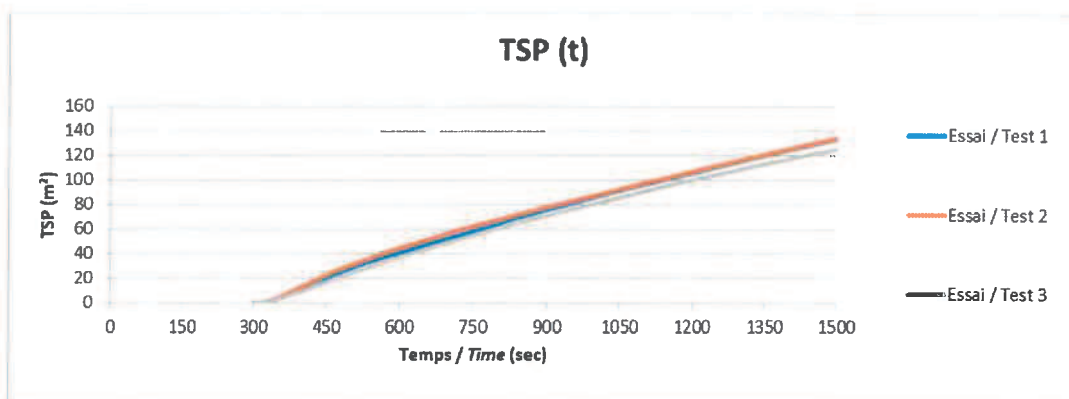

Annexe / Appendix 2 : Photos / Pictures

